

Система добровольной сертификации «МЕГАПОЛИС» № РОСС RU.31587.04ОХНО.

Испытательная лаборатория ООО «МДМ ГРУПП».

ОГРН 1205000087005.

Адрес: 143103, Московская обл., город Руза, площадь Партизан, дом 10, помещение, 15 этаж 1.
Сертификат о признании компетенции испытательной лаборатории № РОСС RU.31587.ИЛ.00008.

Срок действия с 01.12.2020 по 01.12.2023 гг.

E-mail: mdm-lab@mail.ru

Tel: 8 925 746 78 24

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель

Испытательной лаборатории

ООО «МДМ ГРУПП»

Чернов Р.В.

М.П.

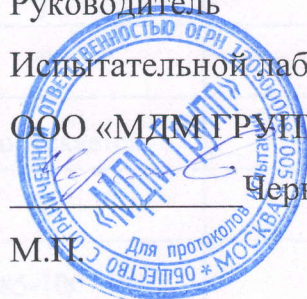

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ МРН-0721Е-1820 от 22.07.2021

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «МДМ ГРУПП»
Заявитель:	Закрытое акционерное общество "Керамзит", адрес: Российская Федерация, Московская область, 142253, Серпуховский район, п. Мирный, территория ЗАО "Керамзит", д. 1-А, ОГРН: 1025007772096, телефон: +74967725506, адрес эл. почты: info@zao-keramzit.com
Наименование продукции:	Песок керамзитовый фракции 0-5мм, торговая марка: «Керамзит»
Изготовитель:	Закрытое акционерное общество "Керамзит", Российская Федерация, Московская область, 142253, Серпуховский район, п. Мирный, территория ЗАО "Керамзит", д. 1-А
Дата проведения испытаний	16.07.2021 – 22.07.2021
Цель проведения испытаний	Соответствие образцов (песок керамзитовый фракции 0-5мм) требованиям ГОСТ 32497-2013 «Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия»

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МДМ ГРУПП». 143103, Московская обл, город Руза, площадь Партизан, дом 10, помещение, 15 этаж 1.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

Температура окружающей среды	22°C
Относительная влажность воздуха	45%
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Влажность по массе, %, не более	ГОСТ 32497-2013	5	0,5
Полный остаток 10 мм, % по массе	ГОСТ 32497-2013	Не допускается	Не обнаружено
Полный остаток 5 мм, % по массе	ГОСТ 32497-2013	10	9,5
Полный остаток 0,16 мм, % по массе	ГОСТ 32497-2013	85-100	87,6
Массовая доля фракций (меньше 0,16 мм), %, не более	ГОСТ 32497-2013	15	2,9
Марка по насыпной плотности (насыпная плотность кг/м ³)	ГОСТ 32497-2013	М300-М-450 (св.250 до 450 вкл.)	М400 355
Теплопроводность в сухом состоянии Вт (м К), не более	ГОСТ 32497-2013	0,18	0,140


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанные образцы продукции: Песок керамзитовый фракции 0-5мм, торговая марка: «Керамзит» **соответствуют** требованиям ГОСТ 32497-2013 «Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия».

Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов.

Испытания провели:

Инженер по испытаниям

 Затолокин С.И.